

MEDIDOR PARA AGUA TIPO CHORRO UNICO

MODELO SJ -SDC (D3) R=80




NWM SJ-SDC es el impulsor (turbina), Medidor para agua individual con registro de tipo extra seco, para uso residencial con tamaños desde DN15, DN20, DN25, DN32, DN40.


CARACTERÍSTICAS:

- La turbina en contacto con el agua, seleccionados conscientemente por la resistencia conocida a la corrosión;
- Medidores para agua fría, en la norma actual para menores de 40°C (T40);
- Indicador de registro en 8 Rodillos y 1 puntero para una fácil lectura, también esta disponible la versión con 5 rodillos y 4 punteros;
- La turbina es la única parte móvil en contacto con el agua, lo cual permite la más fiable lectura;
- Posee un anillo antimagnético que impide la manipulación en el consumo del medidor;
- Alta Precisión para la instalación en posición horizontal y/o vertical R= 80/50

DISEÑO DE LA CARATULA DEL MEDIDOR

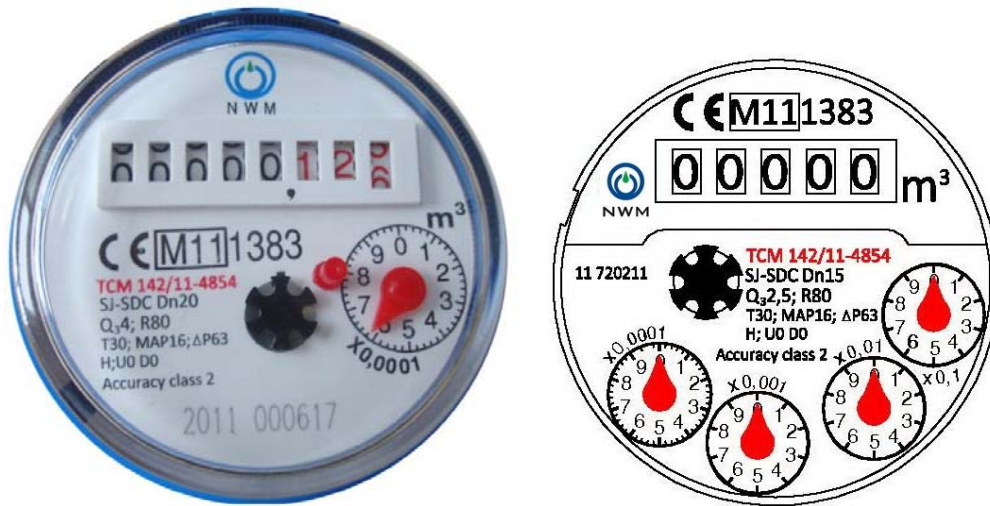

DIMENSIONES DEL MEDIDOR

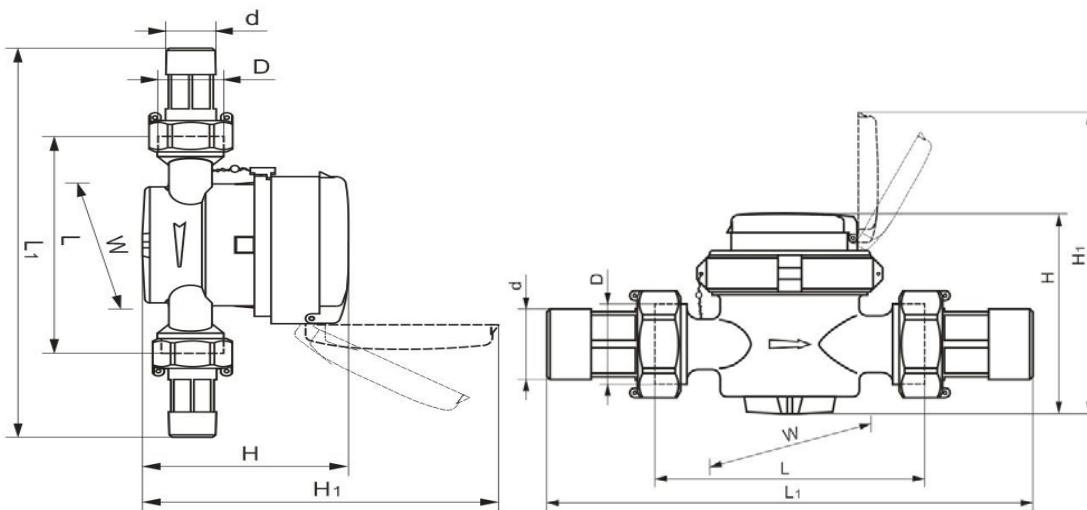

INSTALACION VERTICAL

INSTALACION HORIZONTAL

TAMAÑO EN MILIMETROS	DN	DN15	DN20	DN25	Dn32	Dn40
(L) LARGO DE ROSCA A ROSCA DEL MEDIDOR	80	110	130	160	160	200
(L1) LARGO DE ROSCA A ROSCA DE LOS RACOR	174	204	234	280	284	331
TIPO DE ROSCA	G3/4B	G3/4B	G1B	G1-1/4B	G1-1/2B	G2B
(D) DIÁMETRO DE LA ROSCA	R1/2	R1/2	R3/4	R1	R1-1/4	R1-1/2
(H) ALTURA CON LA TAPA CERRADA	84.5	84.5	84.5	106	106	123
(H1) ALTURA CON LA TAPA ABIERTA	146	146	146	167	167	184
(W) TAMAÑO DEL CUERPO	81.5	81.5	81.5	84	84	110

Av. Del Ejercito N° 1070 Magdalena del Mar

Telefax 264-0245 / 719-9722 Nextel 9833*1689 RPM *852630

ventas@corporacionvansa.com / gerencia@corporacionvansa.com

www.corporacionvansa.com

MARGENES DE ERROR

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES:


MEDIDORES BAJO LA NORMA: 14154:2005 + A1 + A2, OIML R49: 2006 (E), ISO 4064:2005 (E).

MEDIDA	DN	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40
R	Q3/Q1	80	80	80	80	80
Q4	m3/h	3,125	5	7,875	12,5	20
Q3	m3/h	2,5	4	6,3	10	16
Q2	l/h	50	80	126	200	320
Q1	l/h	3,125	50	78,75	125	200

LECTURA MAXIMA	M3	99999.9999
LECTURA MINIMA	LITROS	0.02
PERDIDA DE PRESION	ΔP	<63
PRESION MAXIMA	MAP	16
TEMPERATURA MAXIMA	30°C A 40°C	

MAXIMO ERROR PERMISIBLE: DESDE Q1 INCLUSIVO HASTA PERO EXCLUYENDO Q2 ES DE $\pm 5\%$; DE Q2 INCLUSIVE HASTA E INCLUYENDO Q4 ES DE $\pm 2\%$;

CURVA DE ERROR

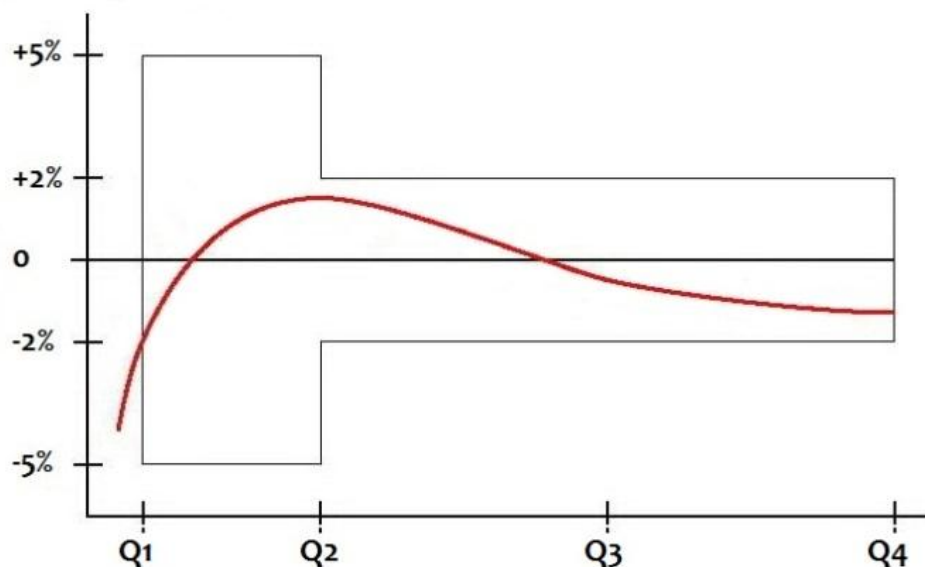

DESPIECE DEL MEDIDOR

